


PRINCE 72

Linear system



design Lapo Grassellini



GB Supply current
F Courant d'alimentation
E Corriente de alimentación
500mA (V_i 37V)

GB Power
F Pouissance
E Potencia
20W


GB Wires **Clear + / Black -**
F Câbles **Transparent + / Noir -**
E Cables **Trasparente + / Negro -**

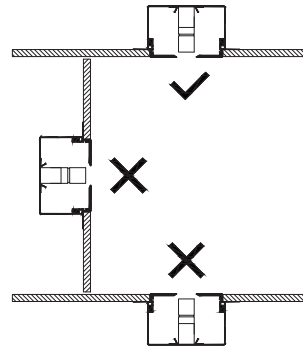


GB The article is suitable for inside use.
F L'article est adapté pour usage interne.
E Producto adecuado para uso en interiores.

Drivers

Alimentateurs - Alimentadores

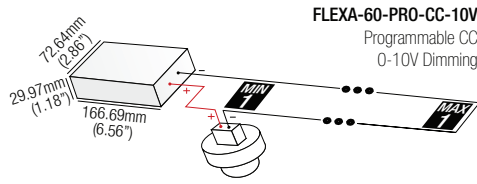

ELV Dimming

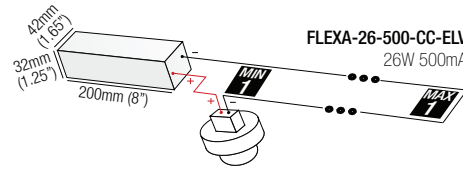

GB ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT AUTHORIZATION

The safety of the fitting is guaranteed only respecting the electrical European norms and the mounting instructions in this box; therefore it is important to conserve them. The respect of these instructions is very important for the fitting and the main line life. Installation should be carried out by a suitable qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations. Disconnect main voltage before maintenance operations.


F TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

La sécurité des appareils est garantie uniquement en respectant les normes électriques européennes et les instructions contenues dans l'emballage; aussi est-il nécessaire de les conserver. Le respect de ces instructions est fondamental pour un fonctionnement correct de l'appareil et de l'implantation électrique et doit être suivi scrupuleusement. L'installation doit être effectuée par des personnes qualifiées. Couper l'alimentation avant d'exécuter toute manutention.

E CUALQUIER MODIFICACION DE LOS APARATOS ESTA PROHIBIDA SIN AUTORIZACION

La seguridad de los aparatos está garantizada solamente respetando las normas eléctricas Europeas y las instrucciones de montaje incluidas en la caja, por lo tanto es importante conservarlas. El respeto de estas instrucciones es fundamental para el correcto funcionamiento del aparato y de la instalación. La instalación debe hacerla personal calificado. Desconectar la alimentación principal antes de continuar las operaciones de mantenimiento.


1

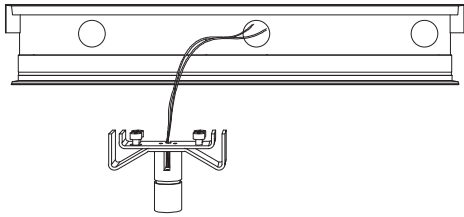

GB Install the electrical connections
F Réaliser les connexions électriques
E Realizar las conexiones eléctricas


GB **CAUTION!** Connect Power supply unit to main electricity network only once installation is completed.
F **ATTENTION!** Connectez l'alimentation électrique au réseau électrique principal une fois que l'installation est terminée.
E **ATENCION!** Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica principal sólo una vez que se complete la instalación.

2

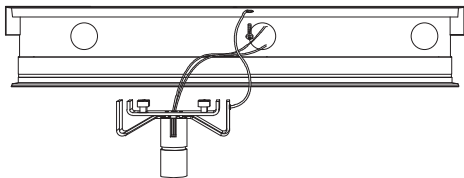

GB Fasten the safety cable to the structure.
F Fixer le câble de sécurité à la structure.
E Fijar el cable de seguridad en la estructura.

3



GB Insert the appliance in the structure and position it. The appliance fixes magnetically.
F Insérez le dispositif dans la structure et positionnez-le. Le dispositif est fixé magnétiquement.
E Introducir el aparato en la estructura y colocarlo. El aparato se fija magnéticamente.